



ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 960 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:


a) Przebudowa rowów:

- RI02 i RI03 - polegająca na przeprofilowaniu dna i pochylenia skarp rowów, przeprofilowaniu spadków podłużnych rowów, pogłębienia lub wypłycenia rowów o parametrach:

Oznaczenie	Współrzędne		Rzędna		Długość [m]	Średnia Głębokość [m]	Średnie Nachylenie skarp	Szerokość dna rowu [m]	Lokalizacja
	początek	koniec	początek	koniec					
RI02	Y=6420237.59 X=5578116.12	Y=6420303.10 X=5578180.54	446,00	445,73	91,8	0,53	1:1.5	0,4	353/3, obwód 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek- Zdrój
RI03	Y=6420318.96 X=5578197.95	Y=6420440.57 X=5578397.21	445,66	445,09	233,8	0,58	1:1.5	0,4	353/3, obwód 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek- Zdrój

- drenokolektory funkcjonalnie związanych z rowami, stanowiące ich część

Oznaczenie	Współrzędne		Rzędna		Długość [m]	Średnica [mm]	Średni spadek	Lokalizacja
	początek	koniec	początek	koniec				
DK05	Y=6420237.59 X=5578116.12	Y=6420303.10 X=5578180.54	446,00	445,73	92,0	315	0,29%	353/3, obwód 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek-Zdrój
DK06	Y=6420318.96 X=5578197.95	Y=6420440.57 X=5578397.21	445,66	445,09	233,7	315	0,24%	353/3, obwód 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek-Zdrój

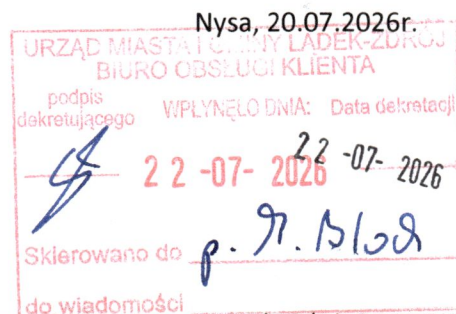

- Odbudowa rowów RI01 i RI04 polegająca na przeprofilowaniu dna i pochylenia skarp rowów, przeprofilowaniu spadków podłużnych rowów, pogłębienia lub wyptyczenia rowów o parametrach:

Oznaczenie	Współrzędne		Rzędna		Długość [m]	Średnia Głębokość [m]	Średnie Nachylenie skarp	Szerokość dna rowu [m]	Lokalizacja
	początek	koniec	początek	koniec					
RI01	Y=6420028.20 X=5577548.15	Y=6420215.56 X=5578095.41	450,63	445,95	639,3	0,70	1:1.5	0,4	353/3, obręb 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek-Zdrój
RI04	Y=6420440.57 X=5578397.21	Y=5584733.01 X=5697396.34	445,09	443,10	306,2	0,79	1:1.5	0,4	353/3, obręb 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek-Zdrój

- drenokolektory funkcjonalnie związanych z rowami, stanowiące ich część:

Oznaczenie	Współrzędne		Rzędna		Długość [m]	Średnica [mm]	Średni spadek	Lokalizacja
	początek	koniec	początek	koniec				
DK01	Y=6420024.07 X=5577553.22	Y=6420017.06 X=5577562.28	450,37	450,25	11,5	315	1,04%	353/3, obręb 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek-Zdrój
DK02	Y=6419978.13 X=5577729.54	Y=6419987.74 X=5577772.88	448,10	447,52	44,5	315	1,30%	353/3, obręb 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek-Zdrój
DK03	Y=6420185.46 X=5578063.12	Y=6420191.03 X=5578069.38	445,81	445,84	8,4	315	0,36%	353/3, obręb 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek-Zdrój

- Przebudowa rowu – polegająca na przebudowie przepustu

Oznaczenie	Współrzędne		Długość [m]	Średnica [mm]	Uwaga	Lokalizacja
	początek	koniec				
DK04	Y=6420215.56 X=5578095.41	Y=6420237.59 X=5578116.12	30,3	315	przepust przebudowywany w zakresie dostosowania do odbudowywanego systemu odwodnienia	353/3, obręb 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek-Zdrój

- b) Budowa wylotów do rowów (działka nr 353/3, obręb 0002 Stary Zdrój, gm. Łądek-Zdrój) wraz z umocnieniem z prefabrykowanych elementów betonowych, przy pomocy kostki kamiennej lub elementów betonowych o parametrach:

Lp.	Symbol	Średnica [mm]	Materiał wylotu	Rzędna	Współrzędne
1	WY01	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarurowania prefabrykowaną rurą DN315	447,60	Y=6419986.57 X=5577766.86
2	WY02	ściek korytkowy	prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub elementy betonowe	447,52	Y=6419987.65 X=5577773.60
3	WY03	200	prefabrykowana rura DN200, prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub elementy betonowe	445,78	Y=6420156.81 X=5578031.90
4	WY04	200	prefabrykowana rura DN200, prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub elementy betonowe	445,92	Y=6420207.91 X=5578088.35
5	WY05	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarurowania prefabrykowaną rurą DN315	445,99	Y=6420240.97 X=5578119.31
6	WY06	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarurowania prefabrykowaną rurą DN315	445,93	Y=6420254.80 X=5578132.35
7	WY07	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarurowania prefabrykowaną rurą DN315	445,75	Y=6420297.72 X=5578174.17
8	WY08	315	prefabrykowana rura DN315 wprowadzana do rowu w miejscu zarurowania prefabrykowaną rurą DN315	445,73	Y=6420302.20 X=5578178.53
9	WY09	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarurowania prefabrykowaną rurą DN315	445,64	Y=6420322.73 X=5578203.08
10	WY10	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarurowania prefabrykowaną rurą DN315	445,63	Y=6420330.78 X=5578213.66
11	WY11	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarurowania prefabrykowaną rurą DN315	445,83	Y=6420342.16 X=5578229.42
12	WY12	315	prefabrykowana rura DN315 wprowadzana do rowu w	446,07	Y=6420364.00 X=5578261.45

			miejscu zarzutowania prefabrykowaną rurą DN315		
13	WY13	315	prefabrykowana rura DN315 wprowadzana do rowu w miejscu zarzutowania prefabrykowaną rurą DN315	445,99	Y=6420379.47 X=5578286.65
14	WY14	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarzutowania prefabrykowaną rurą DN315	445,69	Y=6420393.60 X=5578313.40
15	WY15	315	prefabrykowana rura DN315 wprowadzana do rowu w miejscu zarzutowania prefabrykowaną rurą DN315	445,59	Y=6420398.06 X=5578323.00
16	WY16	315	prefabrykowana rura DN315 wprowadzana do rowu w miejscu zarzutowania prefabrykowaną rurą DN315	445,53	Y=6420400.39 X=5578328.09
17	WY17	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarzutowania prefabrykowaną rurą DN315	445,24	Y=6420412.28 X=5578353.99
18	WY18	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarzutowania prefabrykowaną rurą DN315	445,06	Y=6420420.65 X=5578369.38
19	WY19	200	prefabrykowana rura DN200 wprowadzana do rowu w miejscu zarzutowania prefabrykowaną rurą DN315	445,16	Y=6420435.95 X=5578391.58
20	WY20	ściek korytkowy	prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub elementy betonowe	445,09	Y=6420440.57 X=5578397.21
21	WY21	200	prefabrykowana rura DN200, prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub elementy betonowe	444,73	Y=6420482.32 X=5578429.88
22	WY22	200	prefabrykowana rura DN200, prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub elementy betonowe	444,35	Y=6420517.89 X=5578457.45
23	WY23	200	prefabrykowana rura DN200, prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub elementy betonowe	444,02	Y=6420549.53 X=5578481.82
24	WY24	200	prefabrykowana rura DN200, prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub	443,87	Y=6420565.78 X=5578494.31

			elementy betonowe		
25	WY25	200	prefabrykowana rura DN200, prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub elementy betonowe	443,80	Y=6420585.18 X=5578509.14
26	WY26	200	prefabrykowana rura DN200, prefabrykowane elementy betonowe, kostka kamienna lub elementy betonowe	443,54	Y=6420653.36 X=5578562.12

2. Usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych pasa drogowego – ulica Kościuszki w Łądku Zdroju za pomocą projektowanych wylotów:

Lp.	Symbol	Powierzchnia rzeczywista [ha]	powierzchnia zredukowana [ha]	Q _{maxsek} [m ³ /s]	Q _{śrroc} [m ³ /rok]
1	WY01	0,0230	0,0199	0,0037	175,4
2	WY02	0,0062	0,0052	0,0010	45,8
3	WY03	0,0177	0,0159	0,0030	140,2
4	WY04	0,0442	0,0363	0,0067	319,0
5	WY05	0,0175	0,0148	0,0027	130,5
6	WY06	0,0454	0,0391	0,0072	344,0
7	WY07	0,0109	0,0098	0,0018	85,8
8	WY08	0,0009	0,0007	0,0001	5,9
9	WY09	0,0451	0,0386	0,0071	339,5
10	WY10	0,0021	0,0016	0,0003	13,9
11	WY11	0,0203	0,0176	0,0033	154,4
12	WY12	0,0048	0,0036	0,0007	31,7
13	WY13	0,0066	0,0050	0,0009	43,6
14	WY14	0,0130	0,0117	0,0022	103,0
15	WY15	0,0095	0,0071	0,0013	62,7
16	WY16	0,0027	0,0020	0,0004	17,8
17	WY17	0,0188	0,0162	0,0030	142,4
18	WY18	0,0036	0,0027	0,0005	23,8
19	WY19	0,0374	0,0337	0,0062	296,2
20	WY20	0,0079	0,0066	0,0012	57,8
21	WY21	0,0213	0,0179	0,0033	157,7
22	WY22	0,0216	0,0182	0,0034	160,4
23	WY23	0,0191	0,0161	0,0030	141,8

Lp.	Symbol	Powierzchnia rzeczywista [ha]	powierzchnia zredukowana [ha]	Q _{maxsek} [m ³ /s]	Q _{śrocz} [m ³ /rok]
24	WY24	0,0214	0,0181	0,0033	158,9
25	WY25	0,0100	0,0084	0,0016	74,2
26	WY26	0,0290	0,0244	0,0045	214,6

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr 353/3 obręb Stary Zdrój, m. Łądek-Zdrój.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Łądek-Zdrój.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Wywieszono miejscowość data

Waldemar Bytof
Waldemar Bytof

Podpis